Codigo de muestra	FECHA Y HORA	
Espol.RAP.452-026/2015	04/FEBRERO/2016	11H00

CALLE VENEZUELA ENTRE 39 Y 40 AVA MZ.487 SL.5 SRA. MARÍA VICTORIA RIOS.

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,6	0,76	No objetable	No objetable	7,10	27,6	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

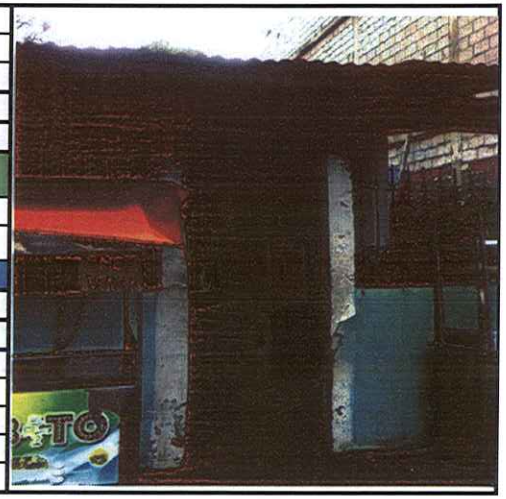

Codigo de muestra	FECHA Y HORA	
Espol.RAP.453-026/2015	04/FEBRERO/2016	11H20

CALLE GARCÍA GOYENA Y CALLE 42 AVA MZ.542 SL.11 SR. LUIS ARÉVALO

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,6	0,83	No objetable	No objetable	7,00	27,7	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

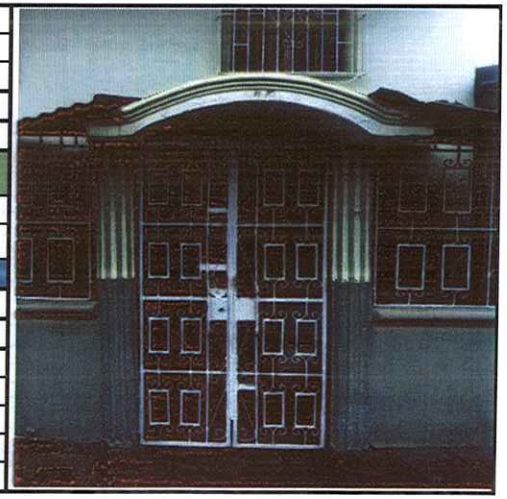

Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra	FECHA Y HORA	
Espol.RAP.454-026/2015	04/FEBRERO/2016	11H35

CALLE EL ORO Y 45AVA. FAMILIA LAVAYEN BORBOR

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,7	0,86	No objetable	No objetable	6,95	28,0	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

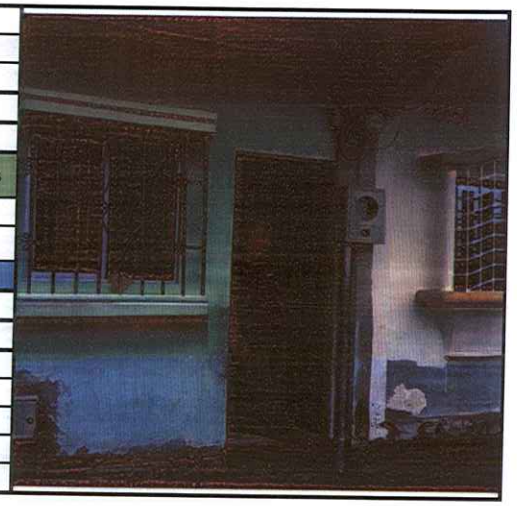

Codigo de muestra	FECHA Y HORA	
Espol.RAP.455-026/2015	04/FEBRERO/2016	12H00

CALLE 40 AVA Y CALLE "J" MZ.12 SL.16 FAMILIA SALAZAR REYES.

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,4	0,79	No objetable	No objetable	7,05	27,9	<1,1	<1,1	$2,7 \times 10^{1}$
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

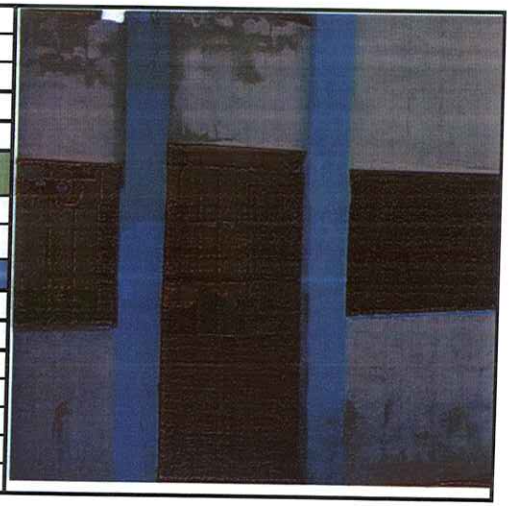

Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra	FECHA Y HORA
Espol.RAP.456-026/2015	04/FEBRERO/2016 12H25

CALLE 42 AVA ENTRE LA "L" Y "M" SRA. JUANA SANCHEZ

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,7	1,02	No objetable	No objetable	7,00	28,2	<1,1	<1,1	$1,2 \times 10^1$
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

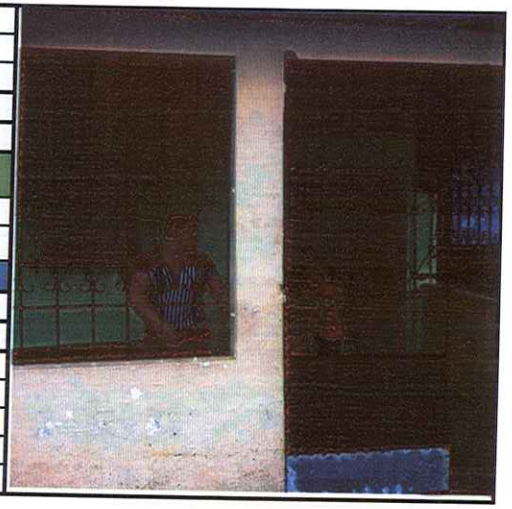

Codigo de muestra	FECHA Y HORA
Espol.RAP.457-026/2015	04/FEBRERO/2016 12H35

CALLE 42 AVA Y CALLE "J" SR. PABLO MEDINA

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,6	0,96	No objetable	No objetable	7,06	28,5	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

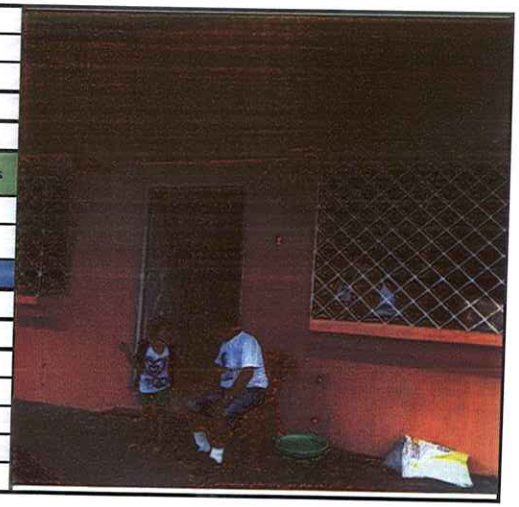

Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra	FECHA Y HORA	
Espol.RAP.458-026/2015	04/FEBRERO/2016	12H50

CALLE 37 AVA ENTRE LETAMENDI Y FCO. DE MARCOS SRA. JULIA YOLANDA ARCE DELGADO

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,5	0,76	No objetable	No objetable	7,10	29,0	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra	FECHA Y HORA	
Espol.RAP.459-026/2015	04/FEBRERO/2016	13H05

CALLE 38 AVA Y MALDONADO FAMILIA CARRILLO YAGUAL

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,6	0,87	No objetable	No objetable	7,14	28,8	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

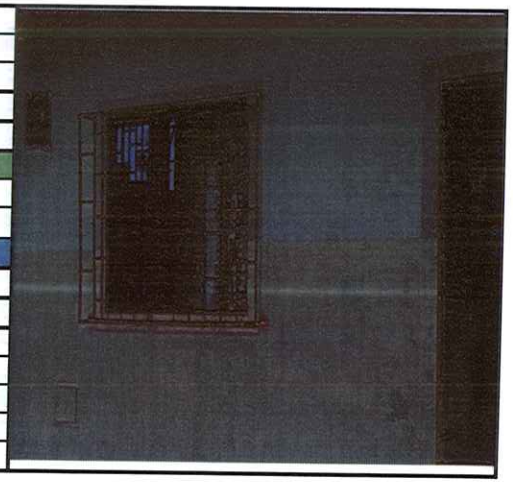

Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra	FECHA Y HORA
Espol.RAP.460-026/2015	04/FEBRERO/2016 13H15

CALLE 34 AVA Y SAN MARTÍN SL.11 FAMILIA SANDOVAL Y SRA. MARÍA RIVERA MEJIA

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,6	0,93	No objetable	No objetable	6,96	28,4	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

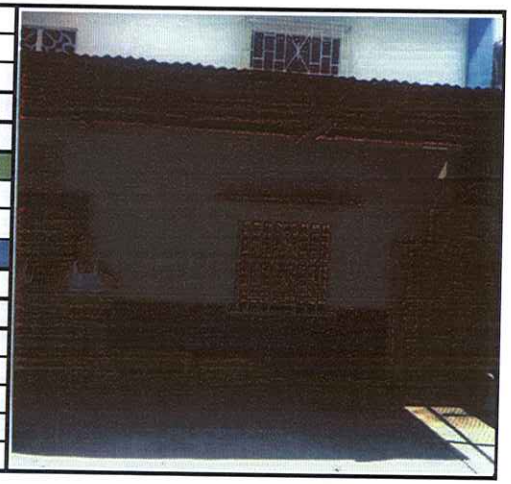

Codigo de muestra	FECHA Y HORA
Espol.RAP.461-026/2015	04/FEBRERO/2016 13H30

BRASIL #5711 ENTRE CALLE 31 AVA Y CALLE 32 AVA FAMILIA TERÁN VIVAS.

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,5	0,89	No objetable	No objetable	7,00	28,6	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra	FECHA Y HORA	
Espol.RAP.462-026/2015	04/FEBRERO/2016	14H50

CALLE 33 AVA ENTRE GARCÍA GOYENA Y CAMILO DESTRUGE SL. 1608 FAMILIA GÓMEZ PEREZ

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,6	0,76	No objetable	No objetable	6,95	28,5	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra	FECHA Y HORA	
Espol.RAP.463-026/2015	04/FEBRERO/2016	15H10

VACAGALINDO Y CALLE 38 AVA FAMILIA LOAIZA ORDOÑEZ.

Resultados

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				ºC	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIRÍMETRICO DPD	TURBIQUANT 1100IR	SENSORIAL		SM 4500 H+B		SM 9221 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,6	0,92	No objetable	No objetable	7,05	28,4	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable				<1,1	

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

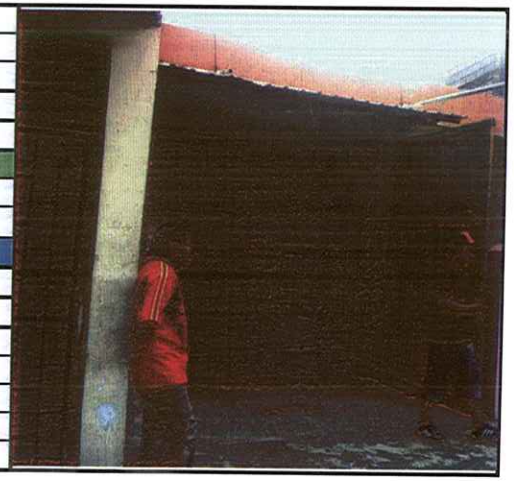

Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad