



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

		FOTO PREDIO	CROQUIS
SECTOR HIDRAULICO	nro-955-1		
NUMERO MUESTREO:	001-007-2017		
FECHA MUESTREO:	Viernes, 14 de julio de 2017		
HORA :	10H37		
DIRECCIÓN:	San Miguel, Mz. 0998 - Sl. 6		
NUMERO CUENTA:	—		
USUARIO:	Isabel Mite Paladines		
COLOR RESIDUAL (mg/l):	0,45		
TURBIEDAD (NTU):	0,61		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

		FOTO PREDIO	CROQUIS
SECTOR HIDRAULICO	nro-955-2		
NUMERO MUESTREO:	002-007-2017		
FECHA MUESTREO:	Viernes, 14 de julio de 2017		
HORA :	11H28		
DIRECCIÓN:	Sitio Nuevo, Mz. 981 - Sl. 4		
NUMERO CUENTA:	—		
USUARIO:	Julio Apolinario Ascencio		
COLOR RESIDUAL (mg/l):	0,93		
TURBIEDAD (NTU):	0,59		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

Responsable de Muestreo
EMAPAG EP



EC228349



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	nro-955-3
NUMERO MUESTREO:	003-007-2017
FECHA MUESTREO:	Viernes, 14 de julio de 2017
HORA :	11H45
DIRECCIÓN:	Los Pocitos, Mz. 0933 - Sl. 1
NUMERO CUENTA:	-
USUARIO:	Francisco Bohórquez Bohórquez
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,50
TURBIEDAD (NTU):	0,49




Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	Pos-954-1
NUMERO MUESTREO:	004-007-2017
FECHA MUESTREO:	Viernes, 14 de julio de 2017
HORA :	12H10
DIRECCIÓN:	El Morro, Barrio Las Peñas
NUMERO CUENTA:	-
USUARIO:	Aníbal Lindao Chalén
CLORO RESIDUAL (mg/l):	1,03
TURBIEDAD (NTU):	0,73

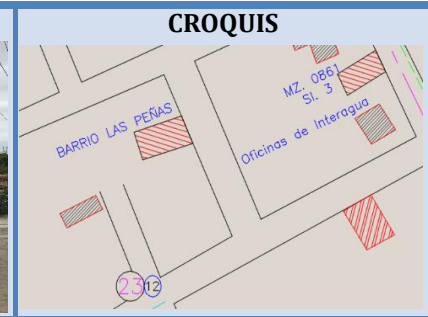



Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

Responsable de Muestreo
EMAPAG EP





VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	Pos-954-2	FOTO PREDIO	CROQUIS
NUMERO MUESTREO:	005-007-2017		
FECHA MUESTREO:	Viernes, 14 de julio de 2017		
HORA :	12H32		
DIRECCIÓN:	Pto. El Morro, Mz. 0909 - Sl. 7		
NUMERO CUENTA:	–		
USUARIO:	Arturo leyton Leyton		
COLOR RESIDUAL (mg/l):	0,79		
TURBIEDAD (NTU):	0,70		

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

Responsable de Muestreo
EMAPAG EP

