



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	PO-952	FOTO PREDIO	CROQUIS
NUMERO MUESTREO:	016-003-2017		
FECHA MUESTREO:	Jueves, 2 de febrero de 2017		
HORA :	10H20		
DIRECCIÓN:	Data de Posorja Calle Principal, entre Av 4ta y Av. 5ta		
NUMERO CUENTA:	-		
USUARIO:	Amelia de Jesús Vera		
CLORO RESIDUAL (mg/l):	1,07		
TURBIEDAD (NTU):	0,52		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.





VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	PO-952	FOTO PREDIO	CROQUIS
NUMERO MUESTREO:	017-003-2017		
FECHA MUESTREO:	Jueves, 2 de febrero de 2017		
HORA :	10H40		
DIRECCIÓN:	Posorja: Barrio Jesús del Gran Poder. Mz 20; Sl. 03. Av. Carlos Julio Carvajal		
NUMERO CUENTA:	-		
USUARIO:	Marina Paredes Vásquez		
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,76		
TURBIEDAD (NTU):	0,64		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.



Responsable de Muestreo
EMAPAG EP

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	PO-952	FOTO PREDIO	CROQUIS
NUMERO MUESTREO:	018-003-2017		
FECHA MUESTREO:	Jueves, 2 de febrero de 2017		
HORA :	10H45		
DIRECCIÓN:	Posorja: Mz 073. Sl 17		
NUMERO CUENTA:	—		
USUARIO:	Fátima Sabando Ortiz		
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,68		
TURBIEDAD (NTU):	0,97		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL


SECTOR HIDRAULICO	PO-952	FOTO PREDIO	CROQUIS
NUMERO MUESTREO:	019-003-2017		
FECHA MUESTREO:	Jueves, 2 de febrero de 2017		
HORA :	11H35		
DIRECCIÓN:	Posorja: Barrio Bellavista Av. Quito. Mz 208; Sl. 3		
NUMERO CUENTA:	—		
USUARIO:	Mariela Orellana Rodríguez		
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,42		
TURBIEDAD (NTU):	0,31		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	Pos-954-1
NUMERO MUESTREO:	020-003-2017
FECHA MUESTREO:	Jueves, 2 de febrero de 2017
HORA :	12h46
DIRECCIÓN:	El Morro, Barrio Las Peñas Mz. 0861, Sl. 3
NUMERO CUENTA:	—
USUARIO:	Héctor Sánchez Neira
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,88
TURBIEDAD (NTU):	0,62

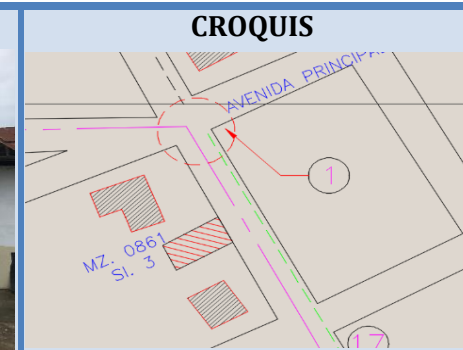

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	Pos-954-2
NUMERO MUESTREO:	021-003-2017
FECHA MUESTREO:	Jueves, 2 de febrero de 2017
HORA :	13h01
DIRECCIÓN:	Puerto El Morro. Mz 878; Sl. 7
NUMERO CUENTA:	—
USUARIO:	
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,98
TURBIEDAD (NTU):	0,37



Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

Responsable de Muestreo
EMAPAG EP





VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	Pos-954-2
NUMERO MUESTREO:	022-003-2017
FECHA MUESTREO:	Jueves, 2 de febrero de 2017
HORA :	13H13
DIRECCIÓN:	Puerto El Morro. Mz 906; Sl. 15
NUMERO CUENTA:	—
USUARIO:	Carlos Cruz Escalante
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,51
TURBIEDAD (NTU):	0,80



Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	nro-955-3
NUMERO MUESTREO:	023-003-2017
FECHA MUESTREO:	Jueves, 2 de febrero de 2017
HORA :	13H50
DIRECCIÓN:	Los Pocitos, Mz. 934; Sl. 5
NUMERO CUENTA:	—
USUARIO:	Vidal Bohórquez de la A
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,54
TURBIEDAD (NTU):	0,73



Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

Responsable de Muestreo
EMAPAG EP



EC228349