



Codigo de muestra		FECHA Y HORA						
Espol.RAP.0473-037/2014		29/ENERO/2015 11H38						
COOP. BASTION POPULAR BLOQUE 10C. MZ. 1206. SL. 11. SRA. VERA BAZURTO JULIA.								
<b>Resultados</b>								
Cloro libre residual	Turbiedad	Dor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				°C	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIMETRICOS	TURBIDIMETRO	SENSORIAL		59.450146	36.922106	59.921062	59.921062	59.92154
0,8	0,49	No objetable	No objetable	7,00	26,7	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable			<1,1		
Observaciones:				Según Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisión				
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales								
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes								
UFC: Unidades formadoras de colonias								
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente								

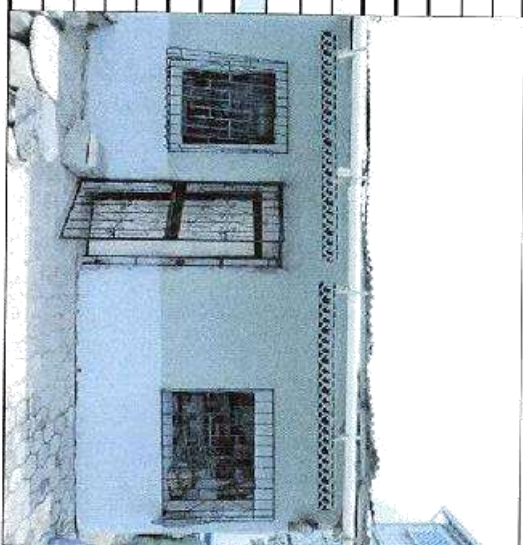


Codigo de muestra		FECHA Y HORA						
Espol.RAP.0474-037/2014		29/ENERO/2015 11H50						
COOP. BASTION POPULAR BLOQUE 10C. MZ. 1208. SL. 12. SR. JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO.								
<b>Resultados</b>								
Cloro libre residual	Turbiedad	Dor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU				°C	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIMETRICOS	TURBIDIMETRO	SENSORIAL		59.450146	36.922106	59.921062	59.921062	59.92154
0,8	0,52	No objetable	No objetable	7,08	26,7	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable			<1,1		
Observaciones:				Según Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisión				
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales								
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes								
UFC: Unidades formadoras de colonias								
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente								

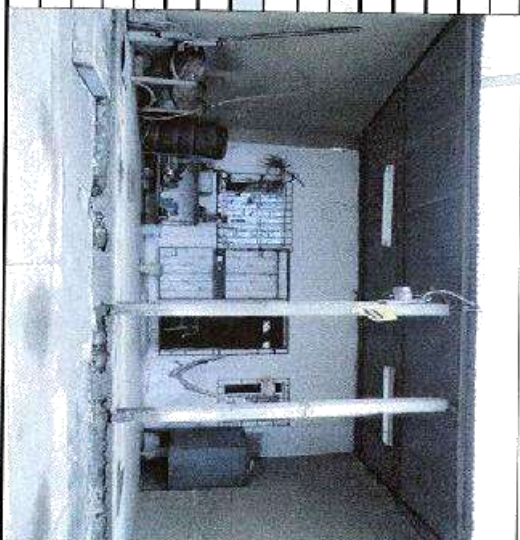


*[Signature]*  
 Dra. Gloria Bajana Jurado  
 Directora General y Gerente Técnico

*[Signature]*  
 Ing. María Teresa Amador M.  
 Gerente de Calidad

Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0475-037/2014		29/ENERO/2015 14H20	
COOP. BASTION POPULAR BLOQUE 10C. MZ. 1180 SL. 03. SR. JORGE CHOEZ GOMEZ.			
<b>Resultados</b>			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
0,6	0,63	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
< 1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			

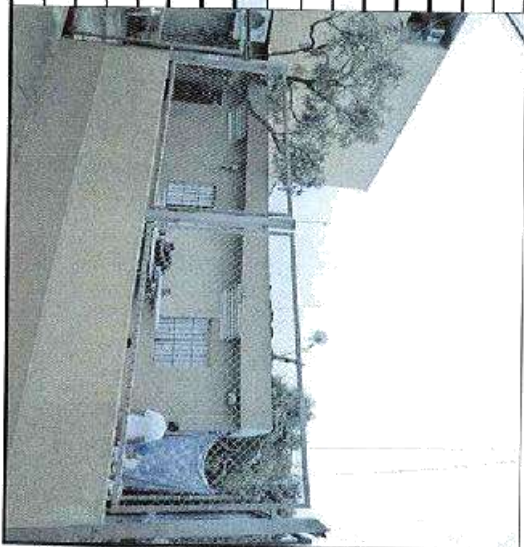

Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0476-037/2014		29/ENERO/2015 14H30	
COOP. BASTION POPULAR BLOQUE 9 MZ. 1141. SL. 8. SR. HORACIO VELEZ SANTOS.			
<b>Resultados</b>			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
0,7	0,48	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
< 1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			

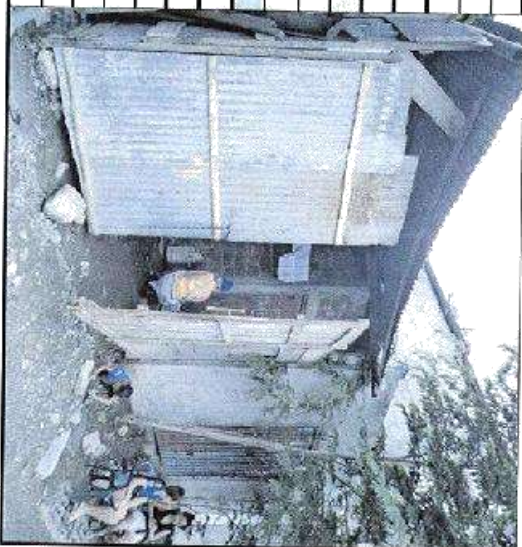

Dra. Gloria Bajiña Jurado  
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.  
Gerente de Calidad



<b>Codigo de muestra</b>	Espol.RAP-0477-037/2014		<b>FECHA Y HORA</b>	29/ENERO/2015 14H50	
--------------------------	-------------------------	--	---------------------	---------------------	--

LOTIZACION MUCHO LOTE. MZ. 2416. S.L. 02. SR. PLAZA MIRANDA CHRISTOFER.

**Resultados**

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias aerobias
mg/l	NTU				°C	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO OMBROSCOPO	TURBIDIMETRO	SENSORIAL		SM 100-415	SM 100-415	SM 101-402	SM 101-402	SP 2115A
0,8	0,39	No objetable	No objetable	7,03	27,4	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable					


Según Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisión

Observaciones:  
< 1,0 Significa ausencia de bacterias aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

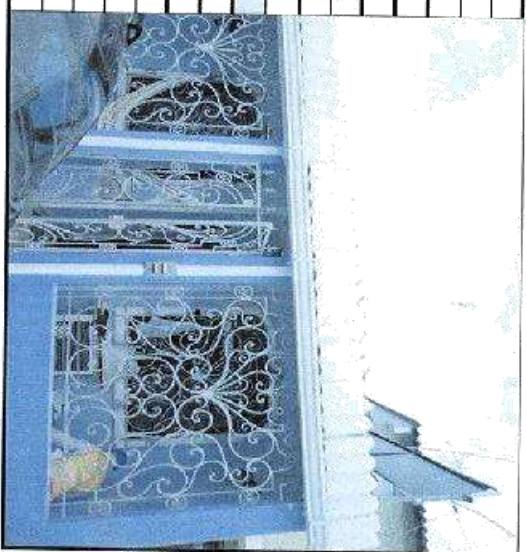

<b>Codigo de muestra</b>	Espol.RAP-0478-037/2014		<b>FECHA Y HORA</b>	29/ENERO/2015 15H05	
--------------------------	-------------------------	--	---------------------	---------------------	--

LOTIZACION MUCHO LOTE. MZ. 2516. S.L. 09. FAMILIA CEDENO PILLA.

**Resultados**

Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias aerobias
mg/l	NTU				°C	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO OMBROSCOPO	TURBIDIMETRO	SENSORIAL		SM 100-415	SM 100-415	SM 101-402	SM 101-402	SM 2115A
0,8	0,47	No objetable	No objetable	6,88	27,2	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable					

Según Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisión

Observaciones:  
< 1,0 Significa ausencia de bacterias aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias


El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente



Dra. Gloria Balleza Jurado  
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.  
Gerente de Calidad

Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0479-037/2014		29/ENERO/2015 15H20	
LOTIZACION MUCHO LOTE, MZ. 2369, SL. 16, SRA. NARDIA ANCHUNDIA MONTE.			
<b>Resultados</b>			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
		SENSACIONAL	
0,7	0,60	No objetable	No objetable
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			

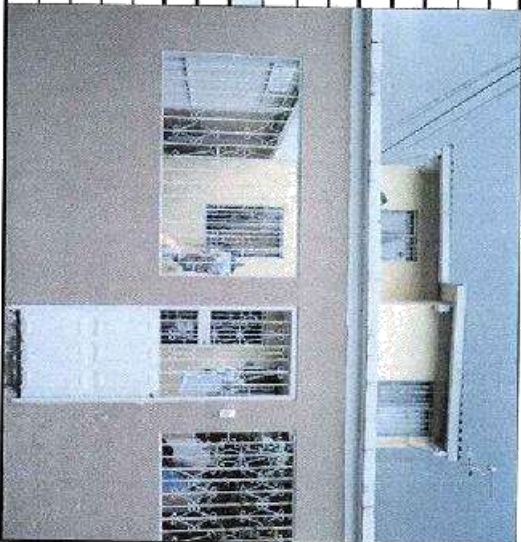

Dra. Gloria Bajaña Jurado  
 Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.  
 Gerente de Calidad