

Codigo de muestra		FECHA Y HORA							
Espol.RAP.0218-018/2016		25/AGOSTO/2016							
BRASIL 6018 ENTRE LA 34 Y 35AVA - SRA. ISABEL REYES		09H54							
Resultados									
Cloro libre residual	Turbiedad	Conductividad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU	µS/cm				°C	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO CROMATICO DPD	TURBIDIMANT 1100M		SENSORIAL		SM 4520 H-H	SM 4520 H-H	SM 9121 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,8	1,13	155,4	No objetable	No objetable	7,74	27,0	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5		No objetable	No objetable			<1,1		
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión									
Observaciones:									
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales									
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes									
UFC: Unidades formadoras de colonias									
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente									



Codigo de muestra		FECHA Y HORA							
Espol.RAP.0219-018/2016		25/AGOSTO/2016							
CALLEION MALDONADO S211 ENTRE LA 33 Y 34AVA - SR. JOSE CRIOLLO		10H07							
Resultados									
Cloro libre residual	Turbiedad	Conductividad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU	µS/cm				°C	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO CROMATICO DPD	TURBIDIMANT 1100M		SENSORIAL		SM 4520 H-H	SM 4520 H-H	SM 9121 ABC	SM 9221 ABCE	SM 9215A
0,7	1,16	130,2	No objetable	No objetable	7,81	28,1	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5		No objetable	No objetable			<1,1		
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión									
Observaciones:									
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales									
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes									
UFC: Unidades formadoras de colonias									
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente									



Dra. Gloria Bajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra		FECHA Y HORA							
Espol.RAP.0220-018/2016		25/AGOSTO/2016							
Espol.RAP.0221-018/2016		10H21							
LETAMENDI 6326 ENTRE LA 37 Y 38AVA - SRA. MARIA ZAMBRANO									
Resultados									
Cloro libre residual	Turbiedad	Conductividad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU	µS/cm				°C	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIMETRICO DPO	TURBIDUANT 1100R		SENSORIAL		5M 4500 H-B	5M 9213 A-B	5M 9213 A-B-C	5M 9213 A-B-C-E	5M 9215A
0,7	1,43	188,0	No objetable	No objetable	8,22	27,2	<1,1	<1,1	<1,0
0,30 a 1,5	5		No objetable	No objetable			<1,1	<1,1	
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión									
Observaciones:									
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales									
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes									
UFC: Unidades formadoras de colonias									
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente									



Codigo de muestra		FECHA Y HORA							
Espol.RAP.0221-018/2016		25/AGOSTO/2016							
Espol.RAP.0222-018/2016		10H36							
LETAMENDI 5824 ENTRE LA 32 Y 33AVA - SR. DANIEL MINDIOLA									
Resultados									
Cloro libre residual	Turbiedad	Conductividad	Olor	Sabor	pH	T	Coliformes totales	Coliformes fecales	Bacterias Aerobias
mg/l	NTU	µS/cm				°C	NMP/100ml	NMP/100ml	UFC/ml
METODO COLIMETRICO DPO	TURBIDUANT 1100R		SENSORIAL		5M 4500 H-B	5M 9213 A-B-C	5M 9213 A-B-C	5M 9213 A-B-C-E	5M 9215A
0,5	1,13	129,4	No objetable	No objetable	7,19	27,8	<1,1	<1,1	< 1,0
0,30 a 1,5	5		No objetable	No objetable			<1,1	<1,1	
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión									
Observaciones:									
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales									
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes									
UFC: Unidades formadoras de colonias									
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente									



Dra. Gloria Bahaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0222-018/2016		25/AGOSTO/2016 10H48	
CALLE 30AAVA Y FEBRES CORDERO - SRA. MAURA CORCHEA			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
	µS/cm		
METODO COLIMETRICO DRD	TURBIDIMANT 1100R	SENSORIAL	SENSORIAL
0,5	1,04	No objetable	No objetable
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			



Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0223-018/2016		25/AGOSTO/2016 10H57	
CUENCA ENTRE LA 27 Y 28 AVA - ELECTROMECANICA "VILLON"			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
	µS/cm		
METODO COLIMETRICO DRD	TURBIDIMANT 1100R	SENSORIAL	SENSORIAL
0,6	1,02	No objetable	No objetable
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			




Dra. Gloria Bajiña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0224-018/2016		25/AGOSTO/2016	
11H18			
LETAMENDI S226 ENTRE LA 26 Y 27 AVA - SRA. MIRIAN LAVANA			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Conductividad	Olor
mg/l	NTU	µS/cm	Sabor
METODO COLIMETRICO DRD	TURBIDIMET 1100R		PH
			T
0,8	1,24	156,2	No objetable
			No objetable
0,30 a 1,5	5		No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			



Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0225-018/2016		25/AGOSTO/2016	
11H35			
MALDONADO 4407 ENTRE LA 24 Y LA 25 AVA - SR. ENRIQUE YUGCHA			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Conductividad	Olor
mg/l	NTU	µS/cm	Sabor
METODO COLIMETRICO DRD	TURBIDIMET 1100R		PH
			T
0,6	1,27	128,1	No objetable
			No objetable
0,30 a 1,5	5		No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			

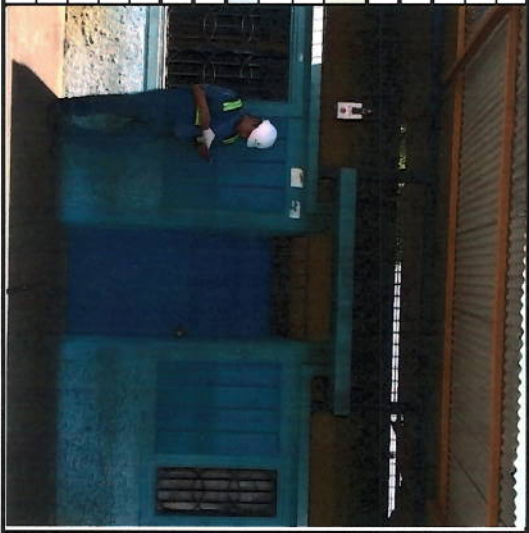

Dra. Gloria Bajiña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad